


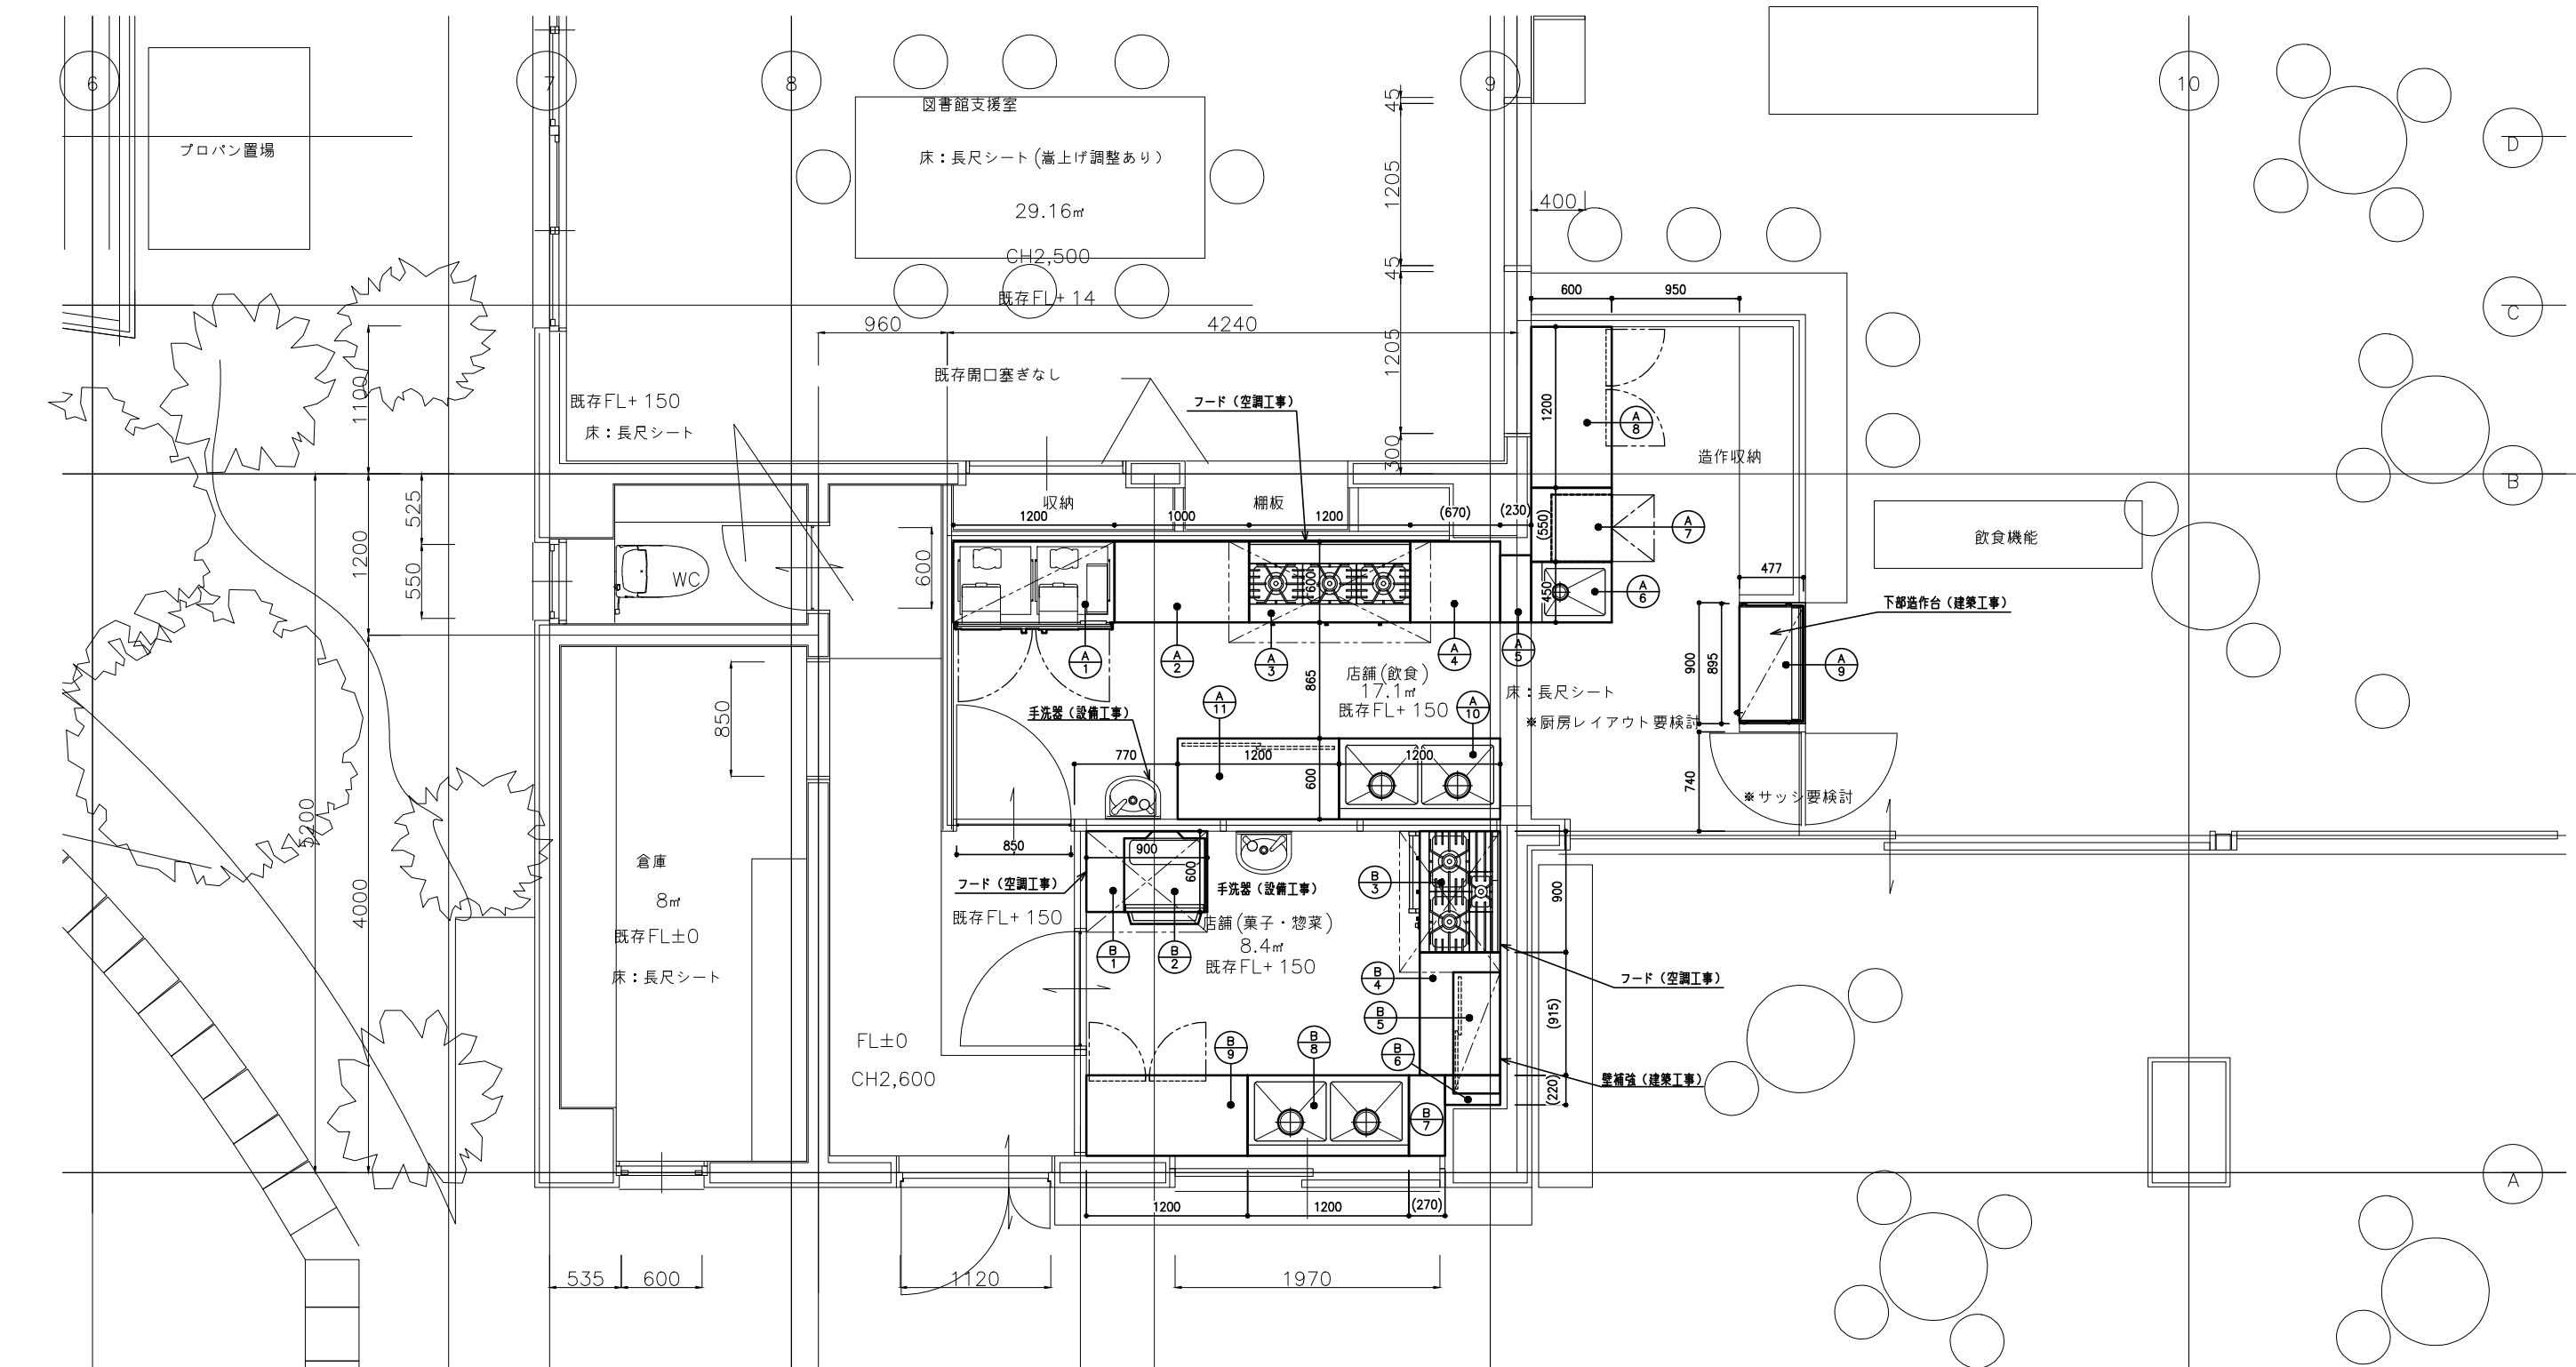

別途工事（工事区分内容）	注意事項
電気工事・・・200V配線ブラグ、ハイボロスイッチ直結での懸ぎ込み 衛生工事・・・配管接続工事、水栓、手洗器、給湯機 ガス工事・・・配管接続工事、中置コック取付 空調工事・・・排気フード、天井扇	・燃焼機器設置面（壁・柱・天井・床）は下地・仕上げ共に不燃構造であることを前提とした機器配置です。 ・厨房機器の搬入口及び搬入経路は打ち合わせとします。 ・厨房図面の高さは、各設置場所の床仕上げ面からとします。 ※この図面を実測しないこと。

燃焼器具設置面（壁・柱・天井・床）は下地・仕上げ共に不燃構造であることを前提とした器具配列です。

※給湯器要打ち合わせ

屋外

屋内

10/16

仮にLPGに設定																	
No.	品 名	形 式	台数	寸 法 (mm)			配 管		口 径 (A)		ガス種確認必要	電 気 (60Hz,kW)			フ イ ド	備 考	
				W	D	H	給水	給湯	排 水	口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V			
									機器側	設備側	A						
A-	< 飲 食 >																
1	自然冷媒冷凍冷蔵庫	HRF-120NAFT3	1	1200	650	1910				50				0.64		定格内容積：766L(冷蔵室383L、冷凍室383L) コネクトWi-Fi対応可	
2	中棚付ワークテーブル		1	1000	600	800											
3	ガステーブル	RGT-1263D	1	1200	600	800					20	38.4			GF		
4	中棚付ワークテーブル		1	(670)	600	800											
5	脇台		1	(230)	(500)	800											
6	一槽シンク		1	450	600	800	15	15		50							
7	自然冷媒キューブアイスメーカー	IM-35M-NA	1	500/(550)	450/600	800	BV15			50			0.21				
8	テーブル形自然冷媒冷蔵庫	RT-120SNG-NA	1	1200	600	800				50			0.22			定格内容積：243L コネクトWi-Fi対応可	
9	高湿ディスプレイケース	HKD-3B1	1	895	477	730				50			0.20				
10	二槽シンク		1	1200	600	800	15×2	15×2		50×2							
11	キャビネットテーブル		1	1200	600	800											
	予備コンセント		2										(1.50)×2				
B-	< 菓 子・惣 菜 >																
1	ワークテーブル		1	900	600	800											
2	ガスコンベクションオープン	RCK-20AS	1	600	685	874					φ9.5	8.33	0.10		GF		
3	ガスレンジ	RGR-0963D	1	900	600	800					20	37.2			GF		
4	中棚付ワークテーブル		1	(915)	600	800											
5	吊戸棚		1	900	350	600											
6	脇台		1	(220)	(410)	800											
7	脇台		1	(270)	600	800											
8	二槽シンク		1	1200	600	800	15×2	15×2		50×2							
9	テーブル形自然冷媒冷凍冷蔵庫	RFT-120SNG-NA	1	1200	600	800				50			0.33			定格内容積：220L(冷蔵室106L、冷凍室114L) コネクトWi-Fi対応可	
	予備コンセント		1										(1.50)				

			物件名称 南関町南の関うから館	
			図面名称 【厨房】機器明細表	縮 尺

